

 **VIQTIS**

TWÓJ AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR




SCHEMAT BUDOWY

# BUFORY CIEPŁA

## ZE STALI NIERDZEWNEJ



Y100LS(B) • Y200LS(B) • Y300LS(B)

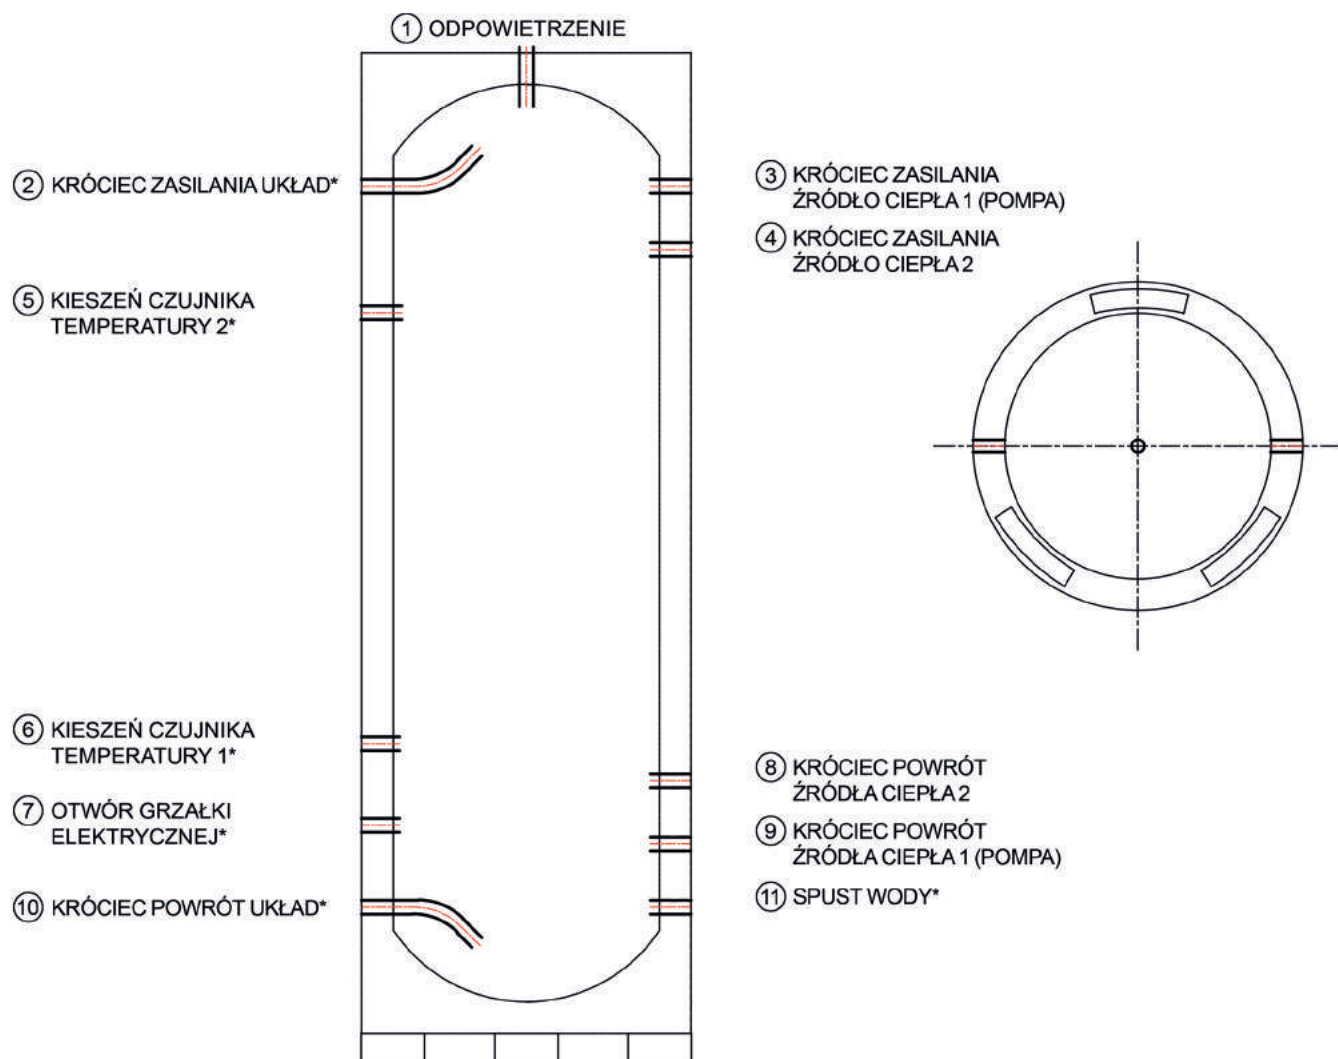

## PRZYŁĄCZA HYDRAULICZNE

| Model                                       | I  | Y100LS(B) |      | Y200LS(B) |      | Y300LS(B) |      |
|---------------------------------------------|----|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 1 Odpowietrzenie                            | mm | DN25      | 1070 | DN25      | 1520 | DN25      | 1820 |
| 2 Króciec zasilanie układ                   | mm | DN25      | 870  | DN25      | 1320 | DN40      | 1600 |
| 3 Króciec zasilanie źródło ciepła 2         | mm | DN25      | 870  | DN25      | 1320 | DN40      | 1600 |
| 4 Króciec zasilanie źródło ciepła 1 (pompa) | mm | DN25      | 770  | DN25      | 1220 | DN40      | 1500 |
| 5 Kieszka czujnika temperatury 2            | mm |           |      | DN15      | 1120 | DN15      | 1400 |

|                                          |    |      |     |      |     |      |     |
|------------------------------------------|----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 6 Kieszka czujnika temperatury 1         | mm | DN15 | 500 | DN15 | 500 | DN15 | 520 |
| 7 Otwór grzałki elektrycznej             | mm | DN40 | 350 | DN40 | 350 | DN40 | 370 |
| 8 Króciec powrót źródło ciepła 2         | mm | DN25 | 300 | DN25 | 400 | DN40 | 520 |
| 9 Króciec powrót źródło ciepła 1 (pompa) | mm | DN25 | 300 | DN25 | 300 | DN40 | 370 |
| 10 Króciec powrót układ                  | mm | DN25 | 200 | DN25 | 200 | DN40 | 220 |
| 11 Spust wody                            | mm | DN15 | 200 | DN20 | 200 | DN20 | 220 |