



TWÓJ AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR




SCHEMAT BUDOWY

ZBIORNIKI CWU ZE STALI NIERDZEWNEJ



Y200LS(D) • Y250LS(D) • Y300LS(D)

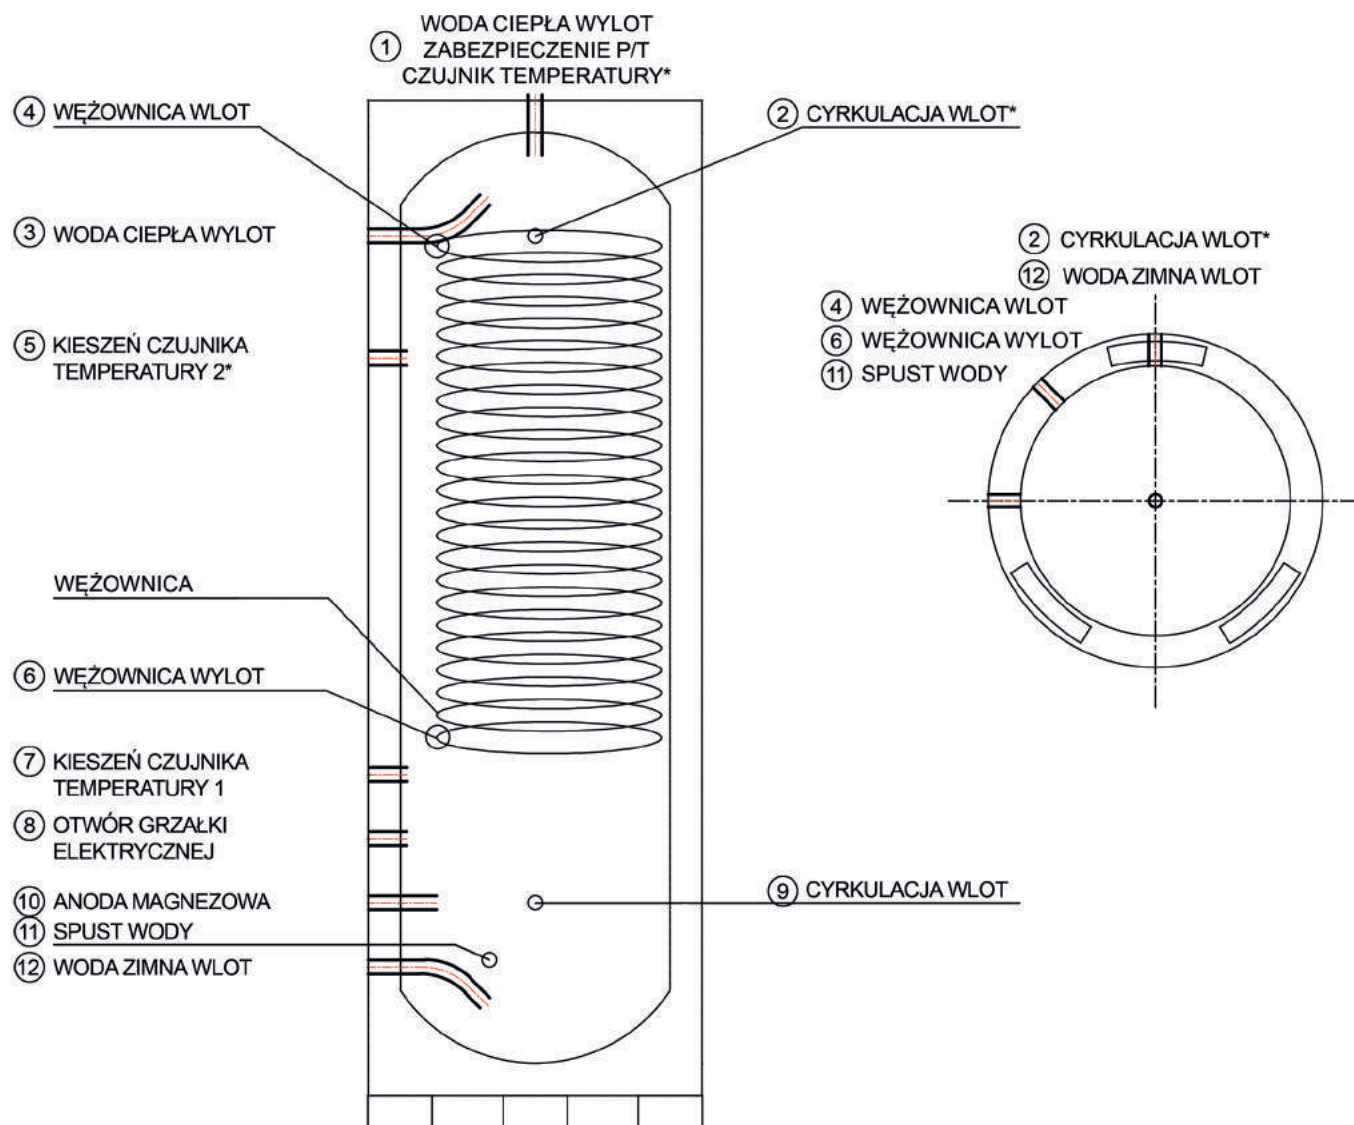

PRZYŁĄCZA HYDRAULICZNE

Model	I	Y200LS(D)		Y250LS(D)		Y300LS(D)	
① Kieszka czujnika temperatury, woda ciepła wylot	mm	DN15	1520	DN25	1550	DN25	1820
② Wlot cyrkulacja	mm			DN25	1340	DN25	1600
③ Woda ciepła wylot	mm	DN25	1300	DN25	1340	DN25	1600
④ WęŜownica wlot wody	mm	DN25	1220	DN25	1320	DN25	1590
⑤ Kieszka czujnika temperatury	mm			DN15	1190	DN15	1450
⑥ WęŜownica wylot wody	mm	DN25	600	DN25	610	DN25	800
⑦ Kieszka czujnika temperatury	mm	DN15	500	DN15	510	DN15	670
⑧ Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN32	400	DN40	410	DN40	520
⑨ Wlot cyrkulacja	mm	DN25	300	DN25	310	DN25	370
⑩ Anoda magnezowa	mm	DN25	300	DN25	310	DN25	370
⑪ Spust wody	mm	DN15	200	DN20	210	DN20	220
⑫ Woda zimna wlot	mm	DN25	200	DN25	210	DN25	220