


Y100LS(D)

SCHEMAT BUDOWY ZASOBNIK CWU 100L STAL NIERDZEWNA SUS304



**POLSKI
PRODUCENT**

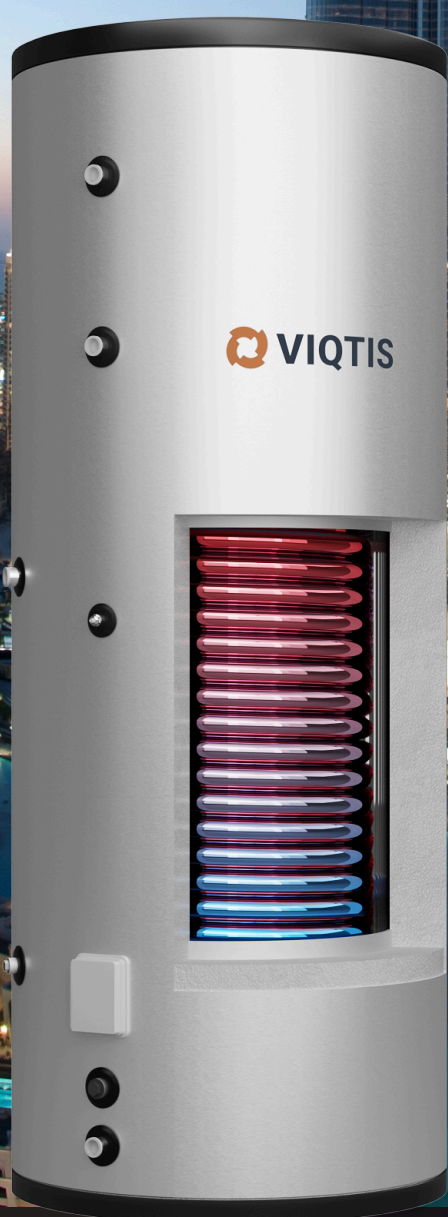

**STAL
NIERDZEWNA**



**PRODUKT Z ATESTEM
HIGIENICZNYM**

5,7,9

6,8

2,10,11

4


1

45°

Ø370

Ø470

5.ANODA MAGNEZOWA

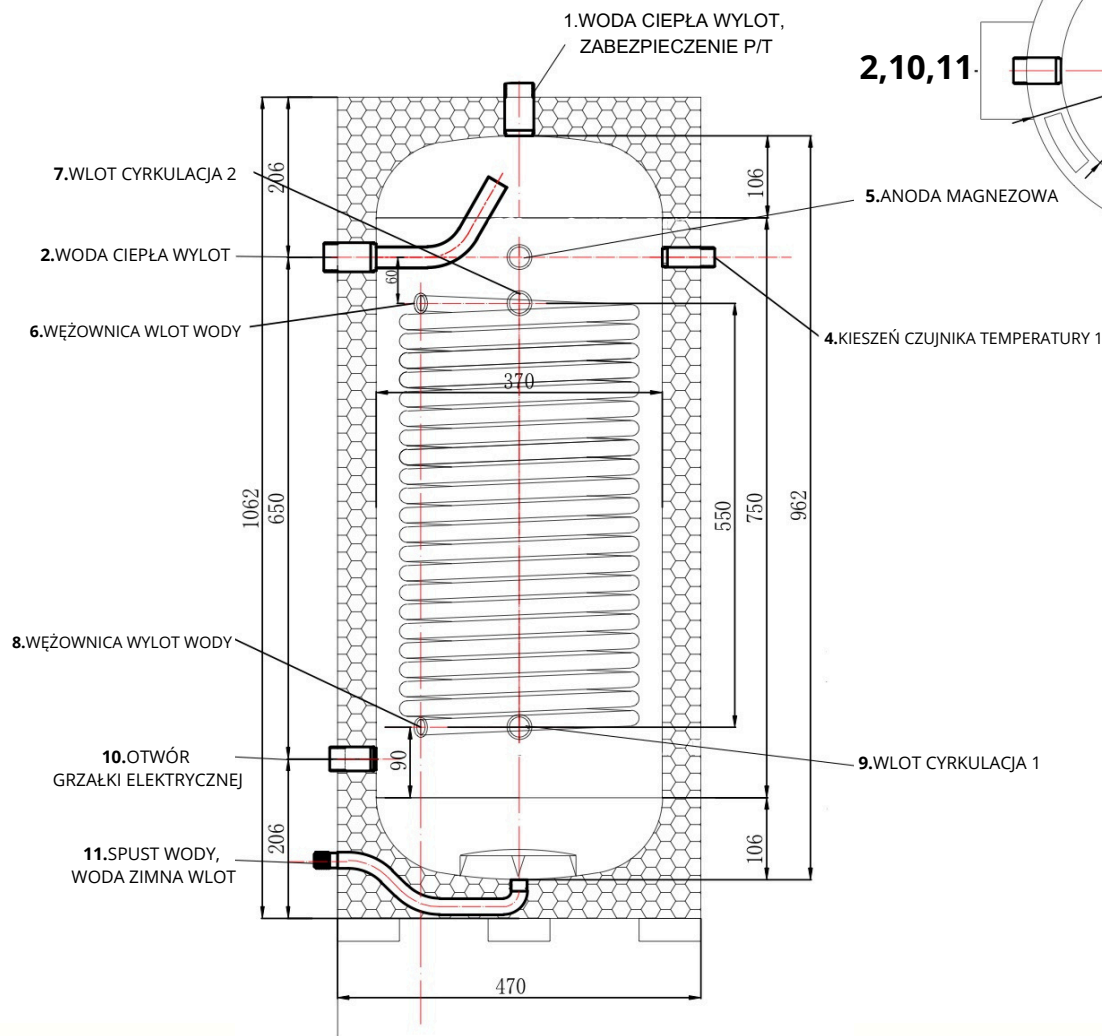

Model	I	Y100LS(D)	
1.Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T	mm	DN15	1062
2.Woda ciepła wylot	mm	DN25	856
3.Kieszień czujnika temperatury 2	mm	-	-
4.Kieszień czujnika temperatury 1	mm	DN15	856
5.Anoda magnezowa	mm	DN25	856
6.Wężownica wlot wody	mm	DN25	796
7.Wlot cyrkulacja 2	mm	DN25	796
8.Wężownica wylot wody	mm	DN25	246
9.Wlot cyrkulacja 1	mm	DN25	246
10.Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	206
11.Spust wody, woda zimna wlot	mm	DN25	100

Przelicznik średnic wg
różnych standardów

DN15	- ½ CAL
DN25	- 1 CAL
DN40	- 1 ½ CAL