




Schemat budowy bufora ciepła Model Y500LS(B)

ze stali nierdzewnej SUS 304, pojemność 300l

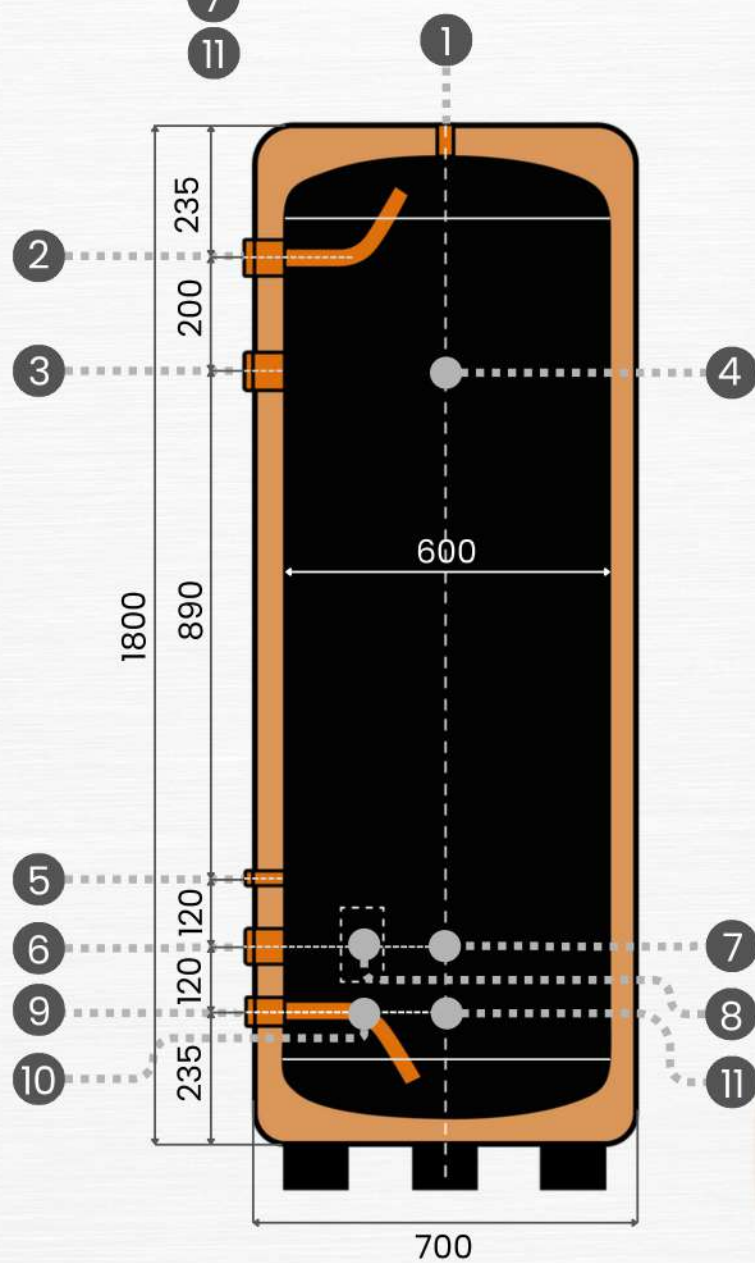

Przyłącza hydrauliczne:

	Specyfikacja	Jednostka	Model Y500LS(B)	
1	Odpowietrzenie	mm	DN15	1800
2	Króciec zasilania układ	mm	DN40	1565
3	Króciec zasilania źródło ciepła 1 (pompa)	mm	DN40	1365
4	Króciec zasilania źródło ciepła 2	mm	DN40	1365
5	Kieszka czujnika temperatury	mm	DN15	475
6	Króciec powrót źródło ciepła 1 (pompa)	mm	DN40	355
7	Króciec powrót źródło ciepła 2	mm	DN40	355
8	Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	355
9	Króciec powrót układ	mm	DN40	235
10	Spust wody	mm	DN25	235
11	Anoda magnezowa	mm	DN25	235